




**MAGISTRÁT MĚSTA
 HRADEC KRÁLOVÉ**
 odbor stavební
 Českoslavenšské armády 408
 502 00 Hradec Králové
 3

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák	JM-PPJ, s.r.o.
Vypracoval: Ing. Josef Janák	Broněova 378
Kraj: Královéhradecký	Obec: Václavov
Inventar: Obec Václavov, Václavov 35, 503 12	DIC-CZ23768337
Adresa: Václavov 35, 503 12	739 485 431
Objekt: Vnější osvětlení chodníků a komunikací mezi obcemi Václavov a Rozbářčice	DSP
Obzám: Situace – koordinace list č.2	Datum: 2/2024
	Zadavatel: BAA
	Formát: C 1,2
	Měřítko: Číslo výřezu: C 1,2

LIST 2/2



- HA/x Světlo LED 30W 4040 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 7m 133/88 mm zdřevň pozink +
1(2) – výškové délky max 1,0m. Celková výška světla nad
vozovkou je 7m
- HB/x Světlo LED 20W 2955 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/50mm zdřevň pozink
výška světla nad vozovkou je 5m
- HC/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/50mm zdřevň pozink
výška světla nad vozovkou je 5m
- HD/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/50mm zdřevň pozink
výška světla nad vozovkou je 5m
- Stojací světlo LED
- Kabel CKK 4x16 v zemi uložený v kongoronné chráněnce
- Zemní FEZN 10
- KS Kabelová skříň
- RVO Rozváděče veřejného osvětlení
- Průtlak pod komunikací hloubka 1,2m
- Hranice parcel
- Katastr. pomocné čáry
- Budova
- 696 5/3 Číslo parcel
- Vodovod
- Plyn
- Telefon
- NN

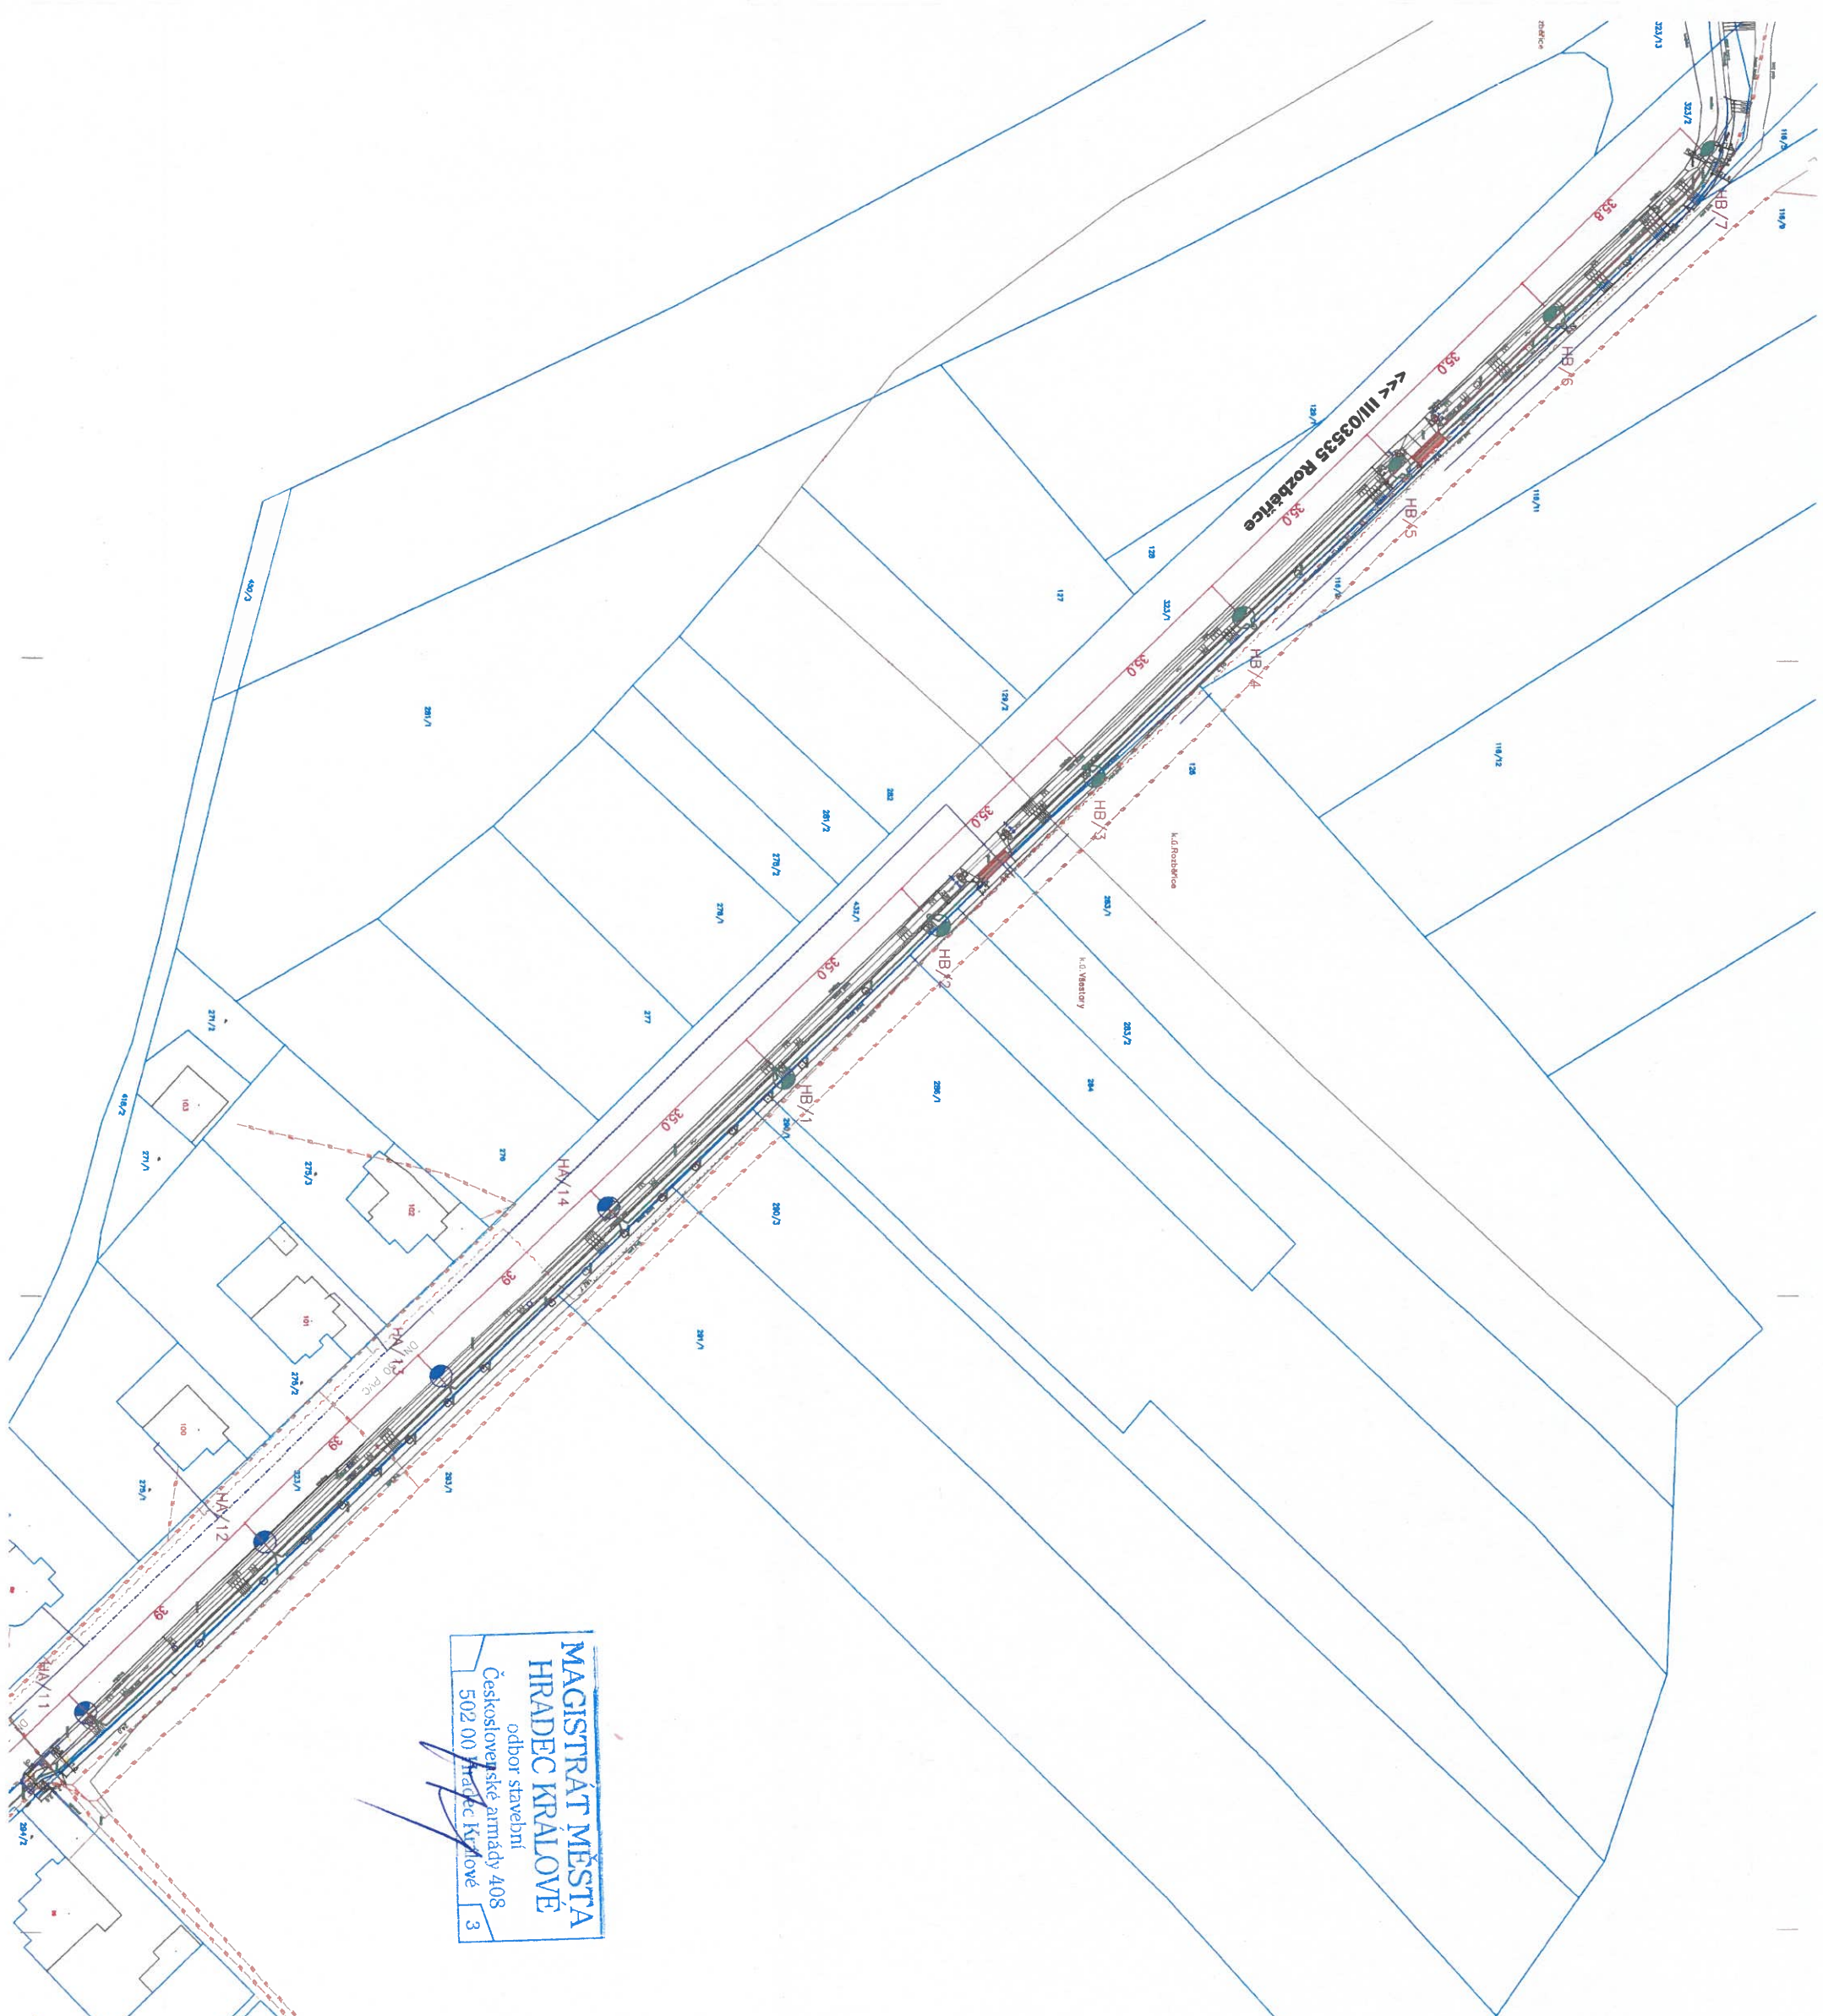

**MAGISTRÁT MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉ**
odbor stavební
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové 3

- HA/X Světlo LED 30W 4040 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 7m 133/88 mm zřetový pozink +
1(2) – výložník délky max 1,0m. Celková výška svítidla nad
vozovkou je 7m
- HB/X Světlo LED 20W 2955 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm zřetový pozink
výška svítidla nad vozovkou je 5m
- HC/X Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm zřetový pozink
výška svítidla nad vozovkou je 5m
- HD/X Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm zřetový pozink
výška svítidla nad vozovkou je 5m
- Stavební světlo LED
- Kabel CKRY 4x16 v zemi uloženy v korogované chráničce
- Zemnic FEZN 10
- KS Kabelová skříň
- RVO Rozváděče veřejného osvětlení
- Průhled pod komunikací hloubka 1,2m
- Hranice parcel
- Katostr. pomocné číslo
- Budova
- 696 5/3 Číslo parcele
- Vodovod
- Plyn
- Telefon
- NN

LIST 2.3

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janda	JAN-PRO, s.r.o.
Vypracoval: Ing. Josef Janda	Brodovna 376
Kraj: Královéhradecký	508 01 Hradec
Investor: Obec Václavov, Václavov 25, 503 12	DIČ: CZ28768317
Obec: Václavov	739 465 831
Aut.: -	DSP
Veřejné osvětlení chodníků a komunikací mezi obcemi Václavov a Rozdětice	Zadavatel: -
	Podání: 2/2024
	Formát: A4
Obec: Situlce – koordinace list č.3	Verze: 6.1.3



MAGISTRÁT MĚSTA
HRADEC KRÁLOVÉ
odbor stavební
Československé rady 408
502 00 Hradec Králové
3

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janda	JM-PRG, s.r.o.
Vypracoval: Ing. Josef Janda	Bratřova 378
Kraj: Královéhradecký	508 01 Heřice
Investor: Obec Věteřov, Věteřov 35, 503 12	DIČ: CZ23768337
Obec: Věteřov	739 485 431
Aspo: Věteřov	DSP
Věřejné osvětlení chodníků a komunikací	Datum: 2/2024
mezi obcemi Věteřov a Rozbřezice	Zakázka č.: 8A4
Obser: Situace - koordinace list č. 1	Manžic: 1500
	C 1.1

LIST č. 1



- HA/x Světlo LED 30W 4040 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 7m 133/88 mm žerový pozink +
1(2) - výložník délky max 1,0m. Celková výška svítidla nad
vozovkou je 7m
- HB/x Světlo LED 20W 2955 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žerový pozink
výška svítidla nad vozovkou je 5m
- HC/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žerový pozink
výška svítidla nad vozovkou je 5m
- HD/x Světlo LED 15W 2155 lm, IP 66 viz specifikace
sloup 5m 133/60mm žerový pozink
výška svítidla nad vozovkou je 5m
- Stávající svítidlo LED
- Kabel CNYK 4x16 v zemi, uložený v kongrovové chráněnce
- Země FEZN 10
- KS Kabelové skříně
- RVO Rozvaděče veřejného osvětlení
- Protlak pod komunikací hloubka 1,2m
- Hranice parcel
- Katastr. pomocné čtro
- Budova
- 696 5/3 Čísle parcel
- Vodovod
- Plyn
- Telefon
- NN